


対応DT=35~45mm



No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	部品名	材質	仕上	数量	備考	No.	訂正事項	変更年月日	訂正者	用紙サイズ: A1											
○						○	バネ座金	SWRH	三価クロメート	2	M8用	△		'00.00.00	--												
○						○	コマ【MKM-6】	SUM23	三価クロメート	2	φ21×t-13	△		'00.00.00	--												
②	足金具【内外共】	SUS304	ミラー	4	φ25×t-1.5	○	横小ネジ	SUSXM7	素地	4	M4×8丸皿小ネジ	△		'00.00.00	--												
①	グリップ【内外共】	SUS304	ミラー	2	φ38×t-1.5	○	セット小ネジ	SWCH	三価クロメート	2	M8×70筒小ネジ	△		'23.07.26	近藤												
												△		部品仕上げ変更: ユニクロ→三価クロメート													
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		基本寸法 (mm)		公差値 (中級)		作図		図番		図名			
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		0.5~3		±0.10		'20年11月06日		製品図		名称			
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		3~6		±0.10		検尺		S=1/1		S=1/-		S=1/-	
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		6~30		±0.20									
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		30~120		±0.30									
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		120~400		±0.50		検図		原査		担当		製図	
												△		表示公差は右表公差に従うこと。		400~1000		±0.80		能地		大矢		--		近藤	
												△		表示公差は右表公差に従うこと。						検図		原査		担当		製図	

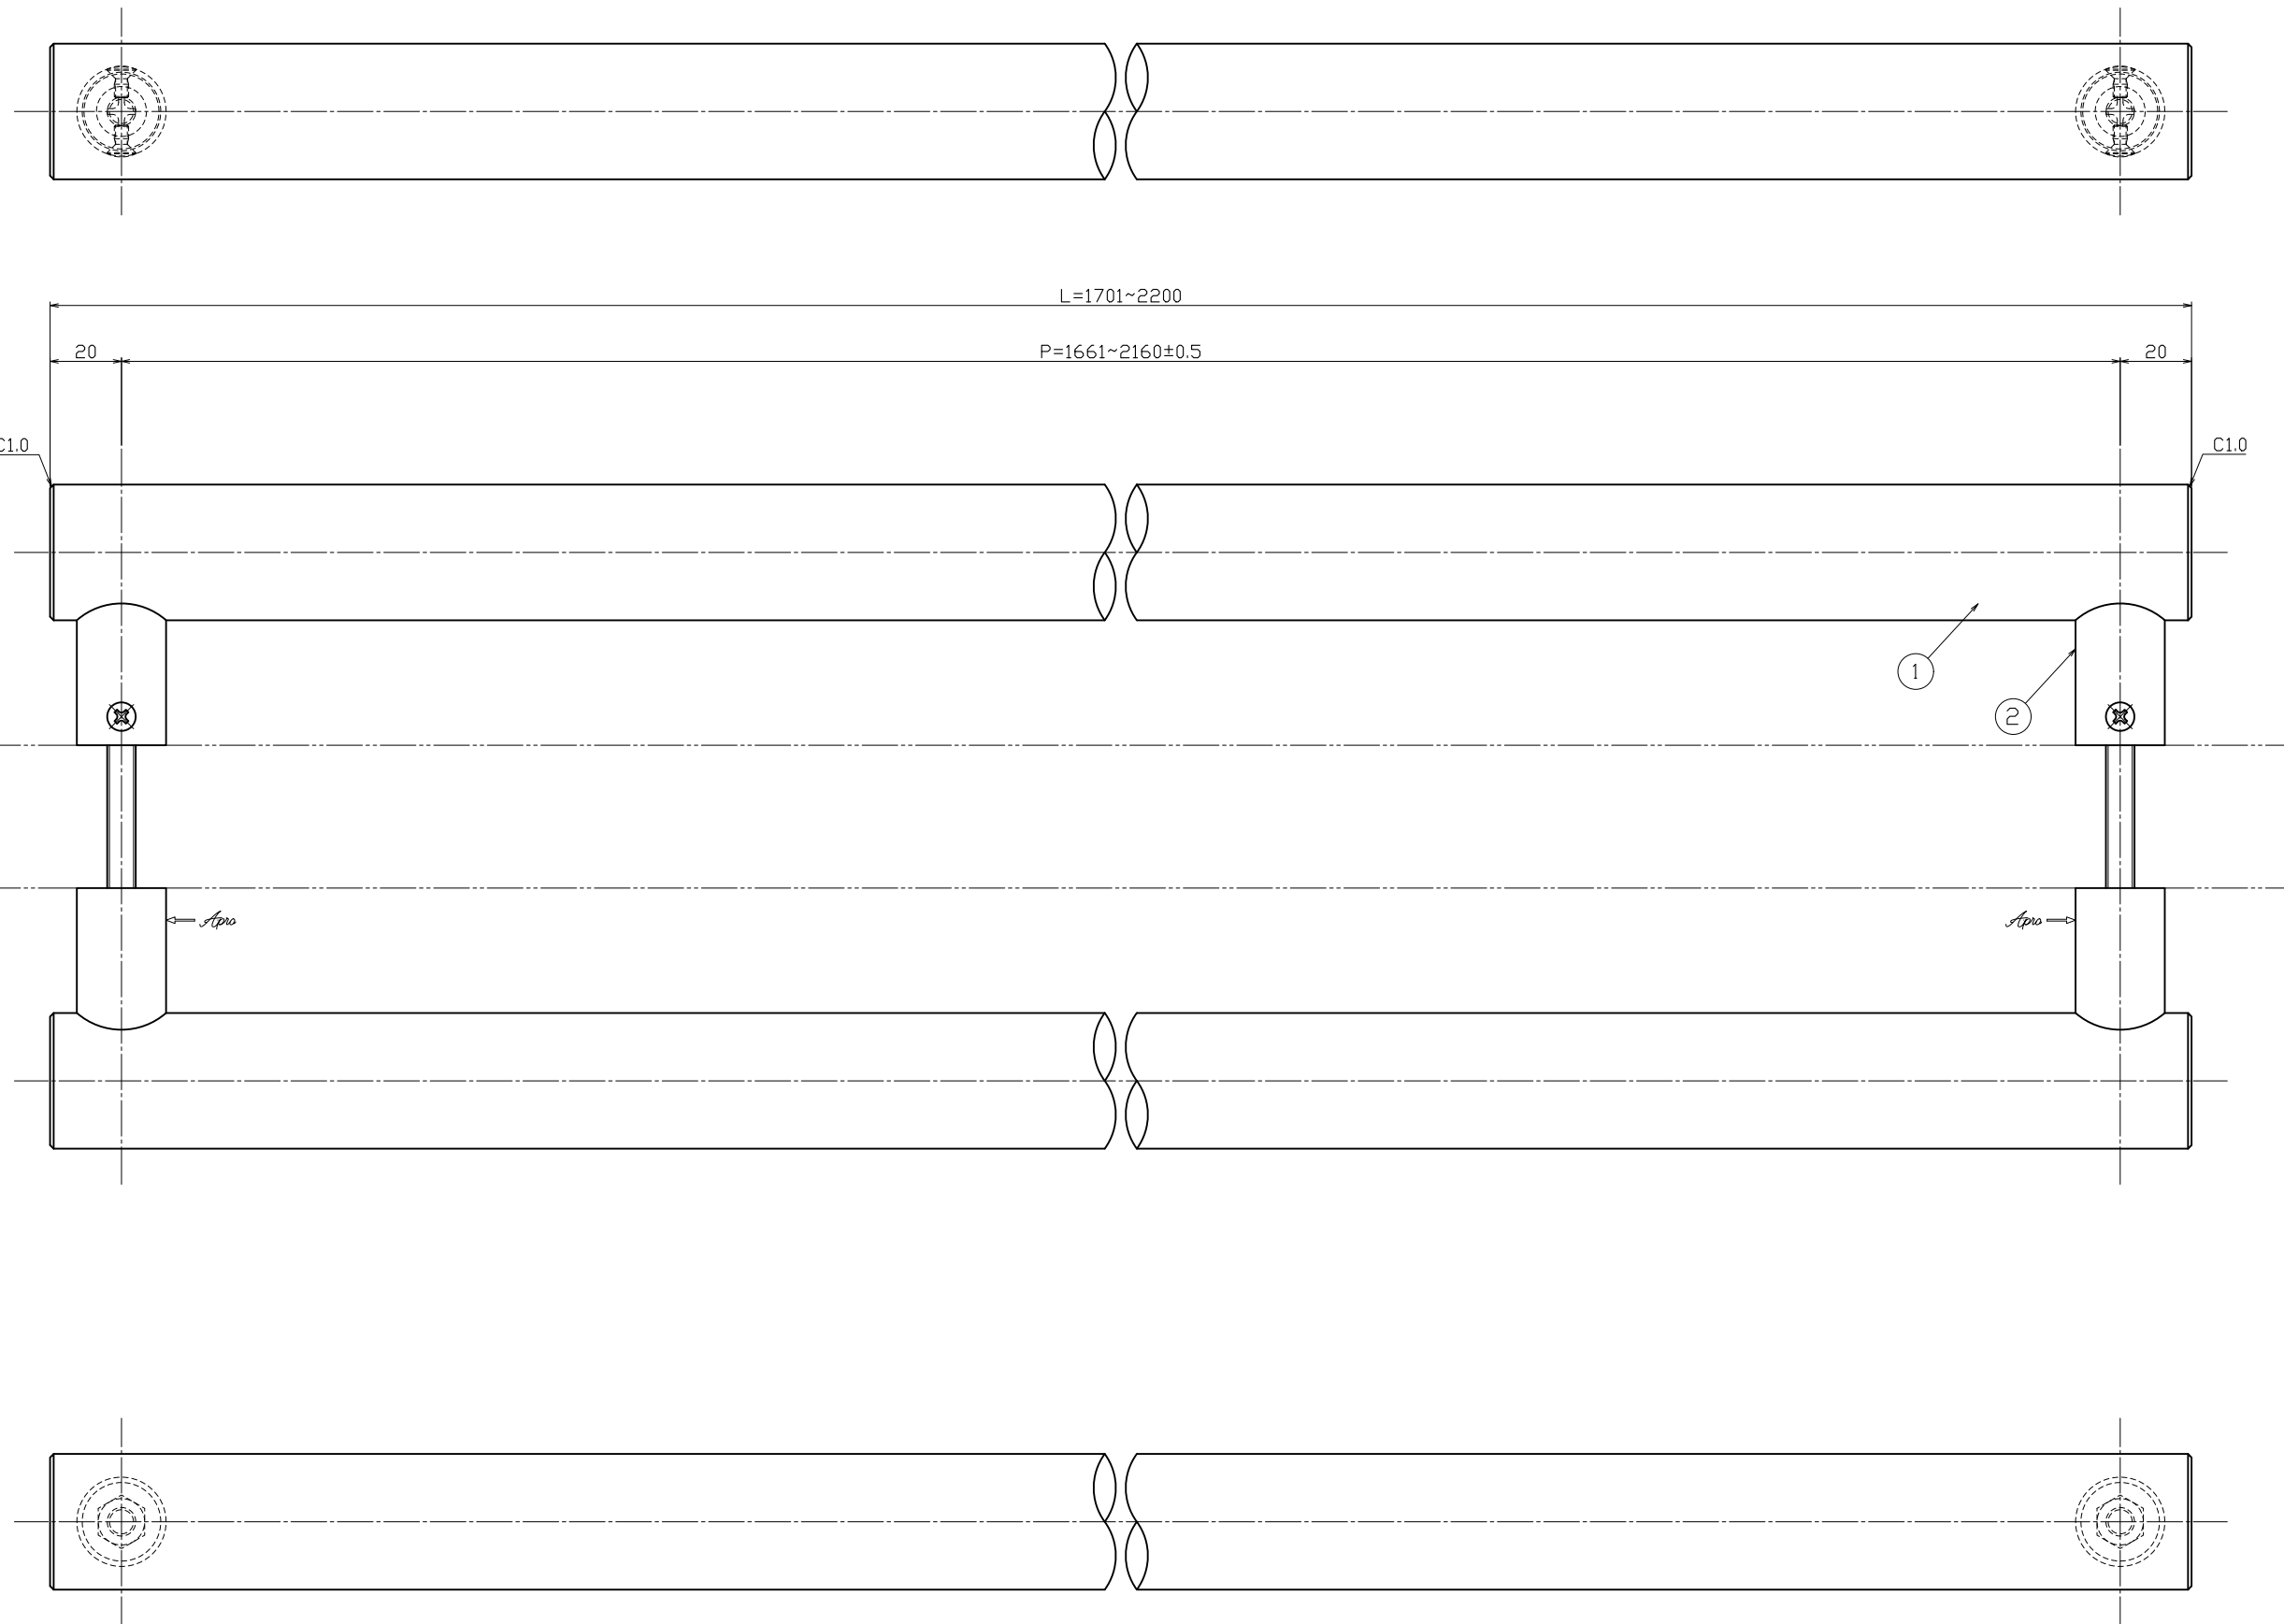